

**Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



**PAȘAPORT**

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI  
28.12.2020.

(Indicatori medii pe zi, de la: 27.12.2020 7:00AM, pînă la 28.12.2020 7:00AM)

Prelevarea probelor conform SM SR EN ISO 6974-5:2016

Încercarea conform GOST 5542-87


	<b>Denumirea componentelor</b>	<b>% molare</b>
<b>1</b>	<i>Metan (C<sub>1</sub>)</i>	95,883
<b>2</b>	<i>Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>)</i>	<b>0,189</b>
<b>3</b>	<i>Azot (N<sub>2</sub>) + Oxigen (O<sub>2</sub>)</i>	<b>0,646</b>
<b>4</b>	<i>Etan (C<sub>2</sub>)</i>	2,351
<b>5</b>	<i>Propan (C<sub>3</sub>)</i>	0,689
<b>6</b>	<i>i-Butan (i-C<sub>4</sub>)</i>	0,103
<b>7</b>	<i>n-Butan (n-C<sub>4</sub>)</i>	0,099
<b>8</b>	<i>neo-Pentan (neo-C<sub>5</sub>)</i>	0,001
<b>9</b>	<i>i-Pentan (i-C<sub>5</sub>)</i>	0,017
<b>10</b>	<i>n-Pentan (n-C<sub>5</sub>)</i>	0,012
<b>11</b>	<i>Hexan+ (C<sub>6+</sub>)</i>	0,010
<b>12</b>	<i>Oxigen (O<sub>2</sub>)</i>	0,006

<i>Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa</i>	-20,6
<i>Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (inferioară)</i>	8198
<i>Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (superioară)</i>	9086
<i>Putere calorifică, kWh/m<sup>3</sup> (superioară)</i>	10,5675
<i>Indice Wobbe, kcal/m<sup>3</sup> (superior)</i>	11918
<i>Indice Wobbe, MJ/m<sup>3</sup> (superior)</i>	49,90
<i>Densitate relativă</i>	0,5812
<i>Densitate absolută, kg/m<sup>3</sup></i>	<b>0,7001</b>
<i>Sulf (S) din mercaptani, g/m<sup>3</sup></i>	< 0,0002
<i>Hidrogen sulfurat (H<sub>2</sub>S), g/m<sup>3</sup></i>	0,0003
<i>Conținut de impurități mecanice, g/m<sup>3</sup></i>	Lipsă
<i>Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilită, %</i>	100,0

Șef serviciu CG

Șef secție MEG

Rî 7.8-2-M din 09.10.19

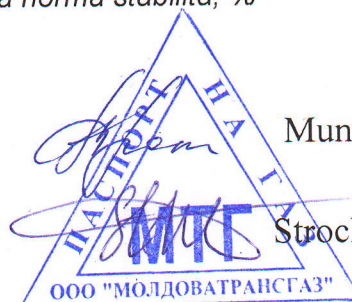

Muntean Dumitru

Strochi Fiodor