

Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatransgaz»

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



**PAȘAPORT**

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI

26.07.2022 pînă la SMG Căușeni

Încercări conform GOST 5542- 87

	<b>Denumirea componentelor</b>	<b>% molare</b>
1	Metan ( $C_1$ )	94,5358
2	Dioxid de carbon ( $CO_2$ )	<b>0,2815</b>
3	Azot ( $N_2$ ) + Oxigen ( $O_2$ )	<b>0,5767</b>
4	Etan ( $C_2$ )	3,2206
5	Propan ( $C_3$ )	1,0109
6	i-Butan (i- $C_4$ )	0,1565
7	n-Butan (n- $C_4$ )	0,1533
8	neo-Pentan (neo- $C_5$ )	0,0012
9	i-Pentan (i- $C_5$ )	0,0280
10	n-Pentan (n- $C_5$ )	0,0192
11	Hexan+ ( $C_{6+}$ )	0,0163
12	Oxigen ( $O_2$ )	0,0062

Punct de rouă al apei, °C la  $P=3,92$  MPa  
(datele de la SMG Căușeni)

-18,3

Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (inferioară)

8317

Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (superioară)

9214

Putere calorifică, kWh/m<sup>3</sup> (superioară)

10,71548

Indice Wobbe, kcal/m<sup>3</sup> (superior)

11982

Indice Wobbe, MJ/m<sup>3</sup> (superior)

50,17

Densitate relativă

0,5913

Densitate absolută, kg/m<sup>3</sup>

**0,7122**

Sulf (S) din mercaptani, g/m<sup>3</sup>

< 0,0002

Hidrogen sulfurat ( $H_2S$ ), g/m<sup>3</sup>

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m<sup>3</sup>

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,  
de la norma stabilită, %

100,0


Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

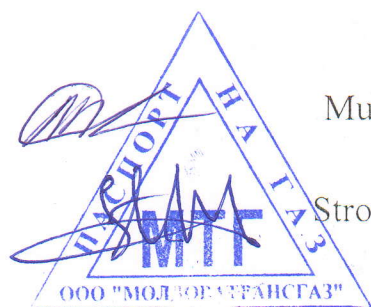

**Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



## PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI  
26.07.2022 după SMG Căușeni

(Indicatori medii pe zi, de la: 25.07.2022 7:00AM, pînă la 26.07.2022 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	<b>Denumirea componentelor</b>	<b>% molare</b>
1	Metan ( $C_1$ )	94,5358
2	Dioxid de carbon ( $CO_2$ )	<b>0,2815</b>
3	Azot ( $N_2$ ) + Oxigen ( $O_2$ )	<b>0,5767</b>
4	Etan ( $C_2$ )	3,2206
5	Propan ( $C_3$ )	1,0109
6	i-Butan (i- $C_4$ )	0,1565
7	n-Butan (n- $C_4$ )	0,1533
8	neo-Pentan (neo- $C_5$ )	0,0012
9	i-Pentan (i- $C_5$ )	0,0280
10	n-Pentan (n- $C_5$ )	0,0192
11	Hexan+ ( $C_{6+}$ )	0,0163
12	Oxigen ( $O_2$ )	0,0062

Punct de rouă al apei, °C la  $P=3,92$  MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-18,3

Putere calorică,  $kcal/m^3$  (inferioară)

8317

Putere calorică,  $kcal/m^3$  (superioară)

9214

Putere calorică,  $kWh/m^3$  (superioară)

10,71548

Indice Wobbe,  $kcal/m^3$  (superior)

11982

Indice Wobbe,  $MJ/m^3$  (superior)

50,17

Densitate relativă

0,5913

Densitate absolută,  $kg/m^3$

**0,7122**

Sulf (S) din mercaptani,  $g/m^3$

< 0,0002

Hidrogen sulfurat ( $H_2S$ ),  $g/m^3$

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice,  $g/m^3$

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

