

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI

18.08.2022 pînă la SMG Căușeni

Încercări conform GOST 5542- 87

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C ₁)	93,1758
2	Dioxid de carbon (CO ₂)	0,3052
3	Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,9206
4	Etan (C ₂)	3,8142
5	Propan (C ₃)	1,1894
6	i-Butan (i-C ₄)	0,1778
7	n-Butan (n-C ₄)	0,2293
8	neo-Pentan (neo-C ₅)	0,0057
9	i-Pentan (i-C ₅)	0,0564
10	n-Pentan (n-C ₅)	0,0451
11	Hexan+ (C ₆₊)	0,0805
12	Oxigen (O ₂)	0,0050

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa
(datele de la SMG Căușeni)

-13,8

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8399

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9301

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,81672

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11990

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

50,20

Densitate relativă

0,6017

Densitate absolută, kg/m³

0,7247

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H₂S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,
de la norma stabilită, %

100,0


Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

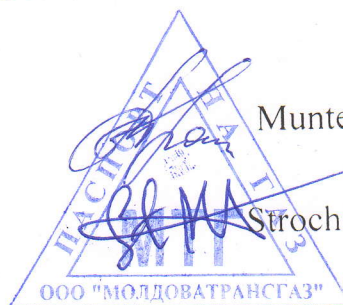


**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI
18.08.2022 după SMG Căușeni

(Indicatori medii pe zi, de la: 17.08.2022 7:00AM, pînă la 18.08.2022 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C ₁)	93,1758
2	Dioxid de carbon (CO ₂)	0,3052
3	Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,9206
4	Etan (C ₂)	3,8142
5	Propan (C ₃)	1,1894
6	i-Butan (i-C ₄)	0,1778
7	n-Butan (n-C ₄)	0,2293
8	neo-Pentan (neo-C ₅)	0,0057
9	i-Pentan (i-C ₅)	0,0564
10	n-Pentan (n-C ₅)	0,0451
11	Hexan+ (C ₆₊)	0,0805
12	Oxigen (O ₂)	0,0050

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-13,8

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8399

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9301

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,81672

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11990

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

50,20

Densitate relativă

0,6017

Densitate absolută, kg/m³

0,7247

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H₂S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

