

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatrangaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI

26.08.2022 pînă la SMG Căușeni

Încercări conform GOST 5542- 87

	Denumirea componentelor	% molare
1	<i>Metan (C₁)</i>	94,6854
2	<i>Dioxid de carbon (CO₂)</i>	0,2669
3	<i>Azot (N₂) + Oxigen (O₂)</i>	0,5887
4	<i>Etan (C₂)</i>	3,0858
5	<i>Propan (C₃)</i>	0,9861
6	<i>i-Butan (i-C₄)</i>	0,1575
7	<i>n-Butan (n-C₄)</i>	0,1550
8	<i>neo-Pentan (neo-C₅)</i>	0,0013
9	<i>i-Pentan (i-C₅)</i>	0,0304
10	<i>n-Pentan (n-C₅)</i>	0,0207
11	<i>Hexan+ (C₆₊)</i>	0,0222
12	<i>Oxigen (O₂)</i>	0,0055

*Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa
(datele de la SMG Căușeni)*

-15,5

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8309

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9205

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,70555

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11978

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

50,15

Densitate relativă

0,5906

Densitate absolută, kg/m³

0,7113

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H₂S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

*Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,
de la norma stabilită, %*

100,0


Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

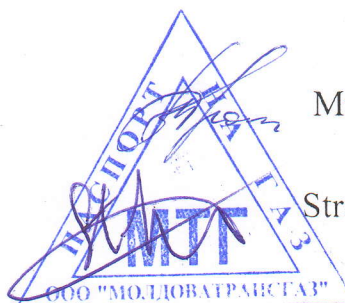

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI
26.08.2022 după SMG Căușeni

(Indicatori medii pe zi, de la: 25.08.2022 7:00AM, pînă la 26.08.2022 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C ₁)	94,6854
2	Dioxid de carbon (CO ₂)	0,2669
3	Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,5887
4	Etan (C ₂)	3,0858
5	Propan (C ₃)	0,9861
6	i-Butan (i-C ₄)	0,1575
7	n-Butan (n-C ₄)	0,1550
8	neo-Pentan (neo-C ₅)	0,0013
9	i-Pentan (i-C ₅)	0,0304
10	n-Pentan (n-C ₅)	0,0207
11	Hexan+ (C ₆₊)	0,0222
12	Oxigen (O ₂)	0,0055

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-15,5

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8309

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9205

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,70555

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11978

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

50,15

Densitate relativă

0,5906

Densitate absolută, kg/m³

0,7113

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H₂S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

